● PRZEKROJE MONTAŻOWE ● 1:250 ●

— DEMONTAŻ KOMINA ISTN. NR 1. —

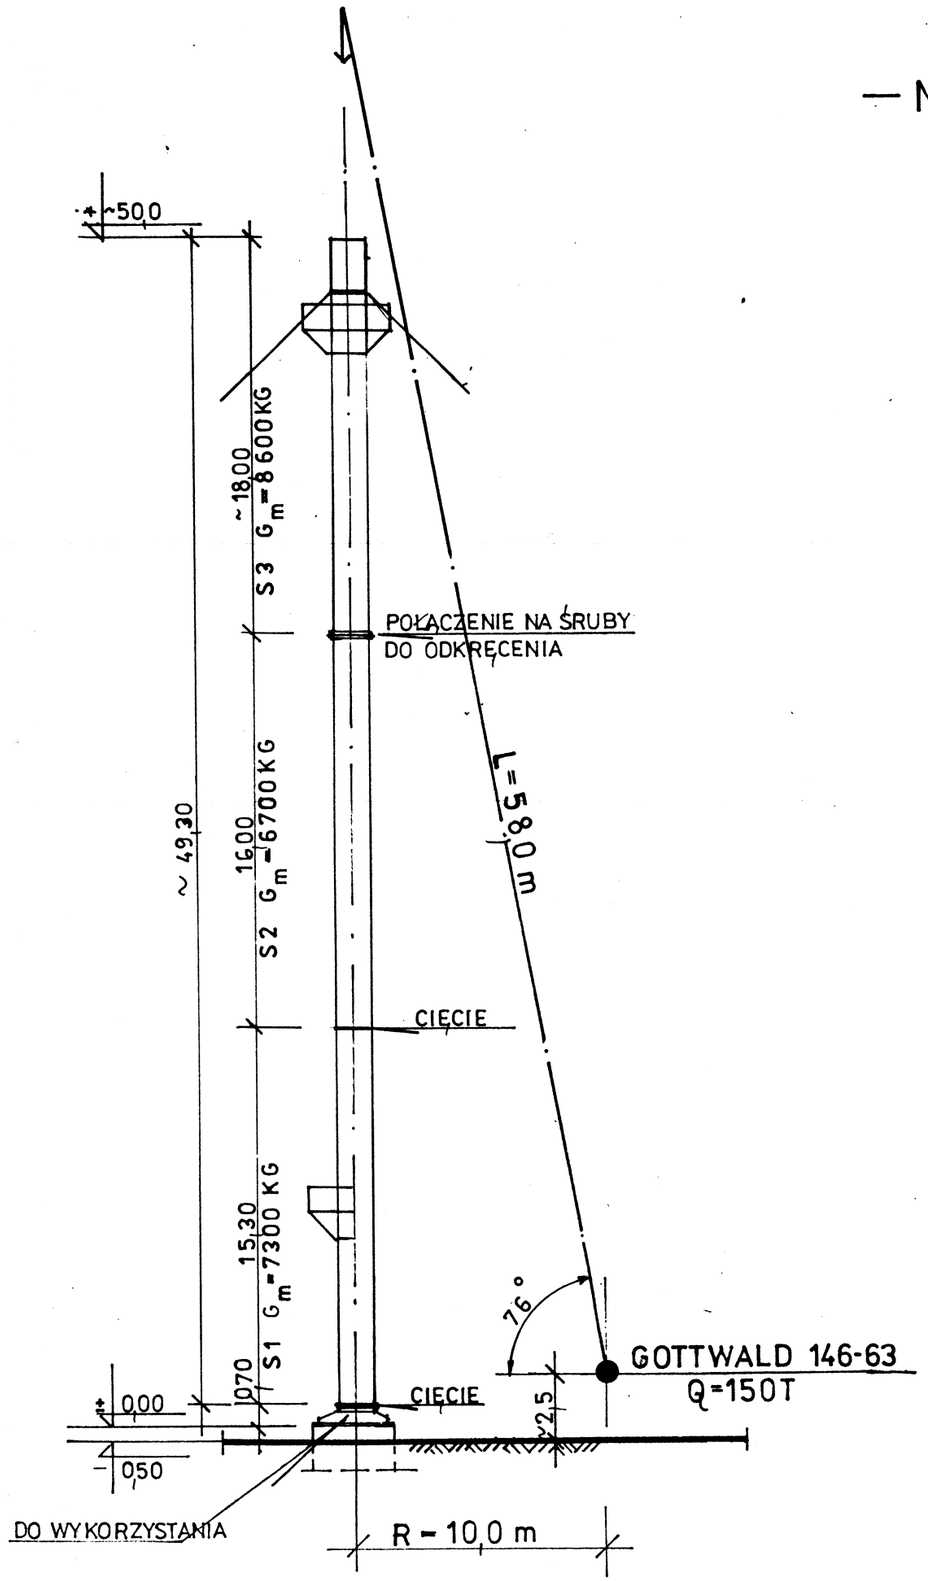

— MONTAŻ KOMINA NOWEGO —

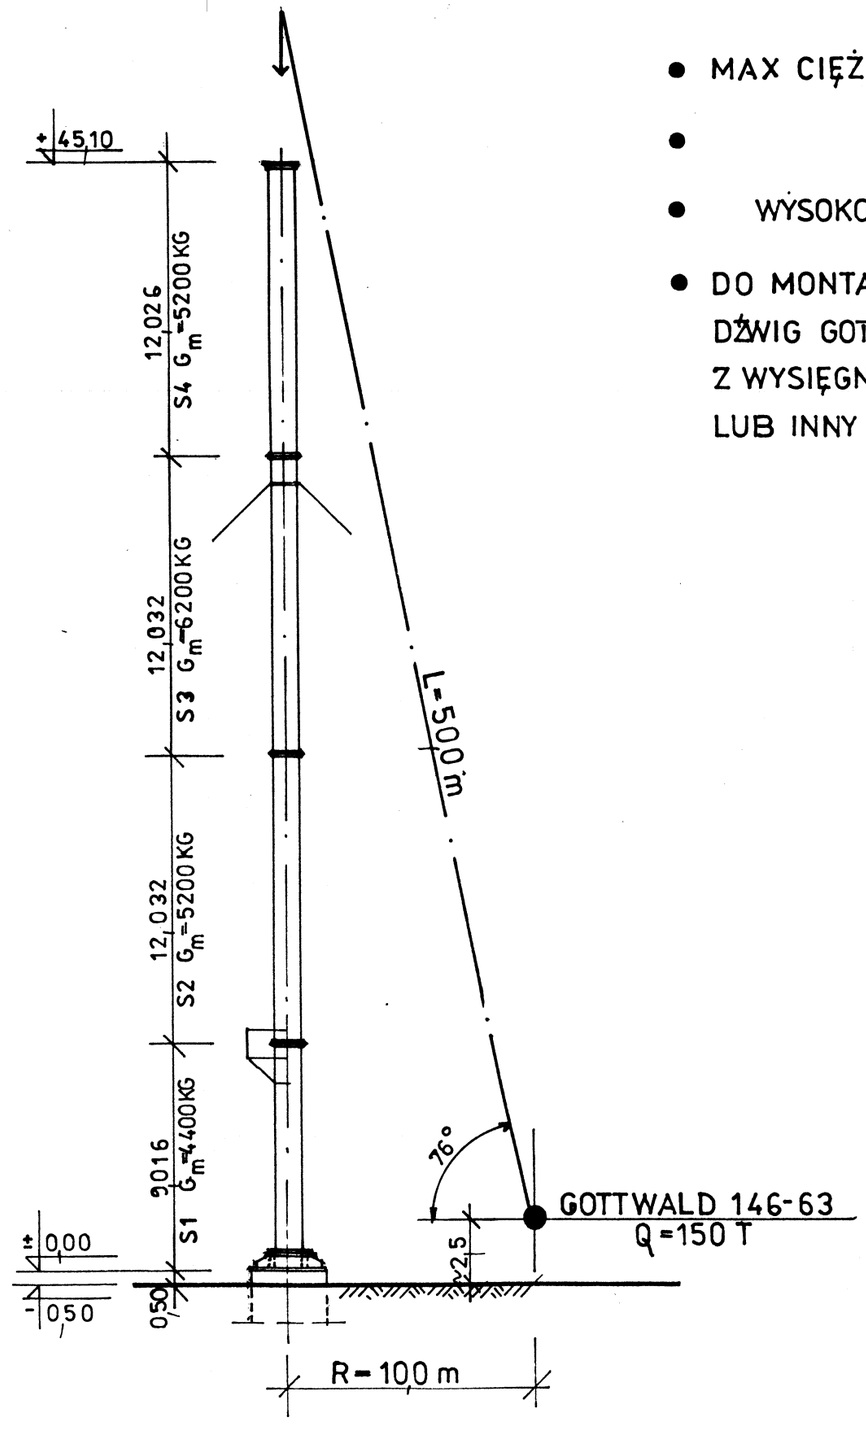

- MAX CIĘŻAR MONTAŻOWY G=8600 KG
- WYSIĘG R=10,0 M
- WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA H=55,0 M
- DO MONTAŻU I DEMONTAŻU ZASTOSOWAĆ DŹWIG GOTTWALD 146-63 Q=150T Z WYSIĘGNIKIEM POMOCNICZYM L=11,0 M LUB INNY SPEŁNIAJĄCY POTRZEBY MONTAŻOWE.

Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. - OBORNIKI

Obiekt: WYMIANA KOMINA STAL. KOTŁOWNIA K4 OBORNIKI

Tresć rys: PRZEKROJE MONTAŻ.

Nr rys. 15

1:250

BUDOWL.

05.2009 R.

mgr inż. J. LEWANDOWSKI

mgr inż. T. ZASADA

P.B

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEŃ

Nr ewid. 1173 Pw/19979 Pw